
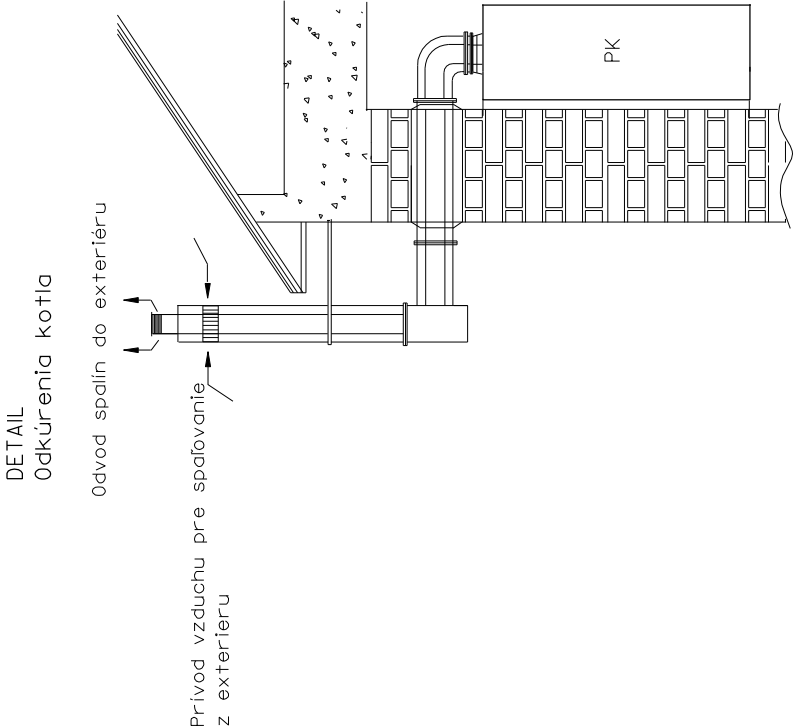


Pôdorys

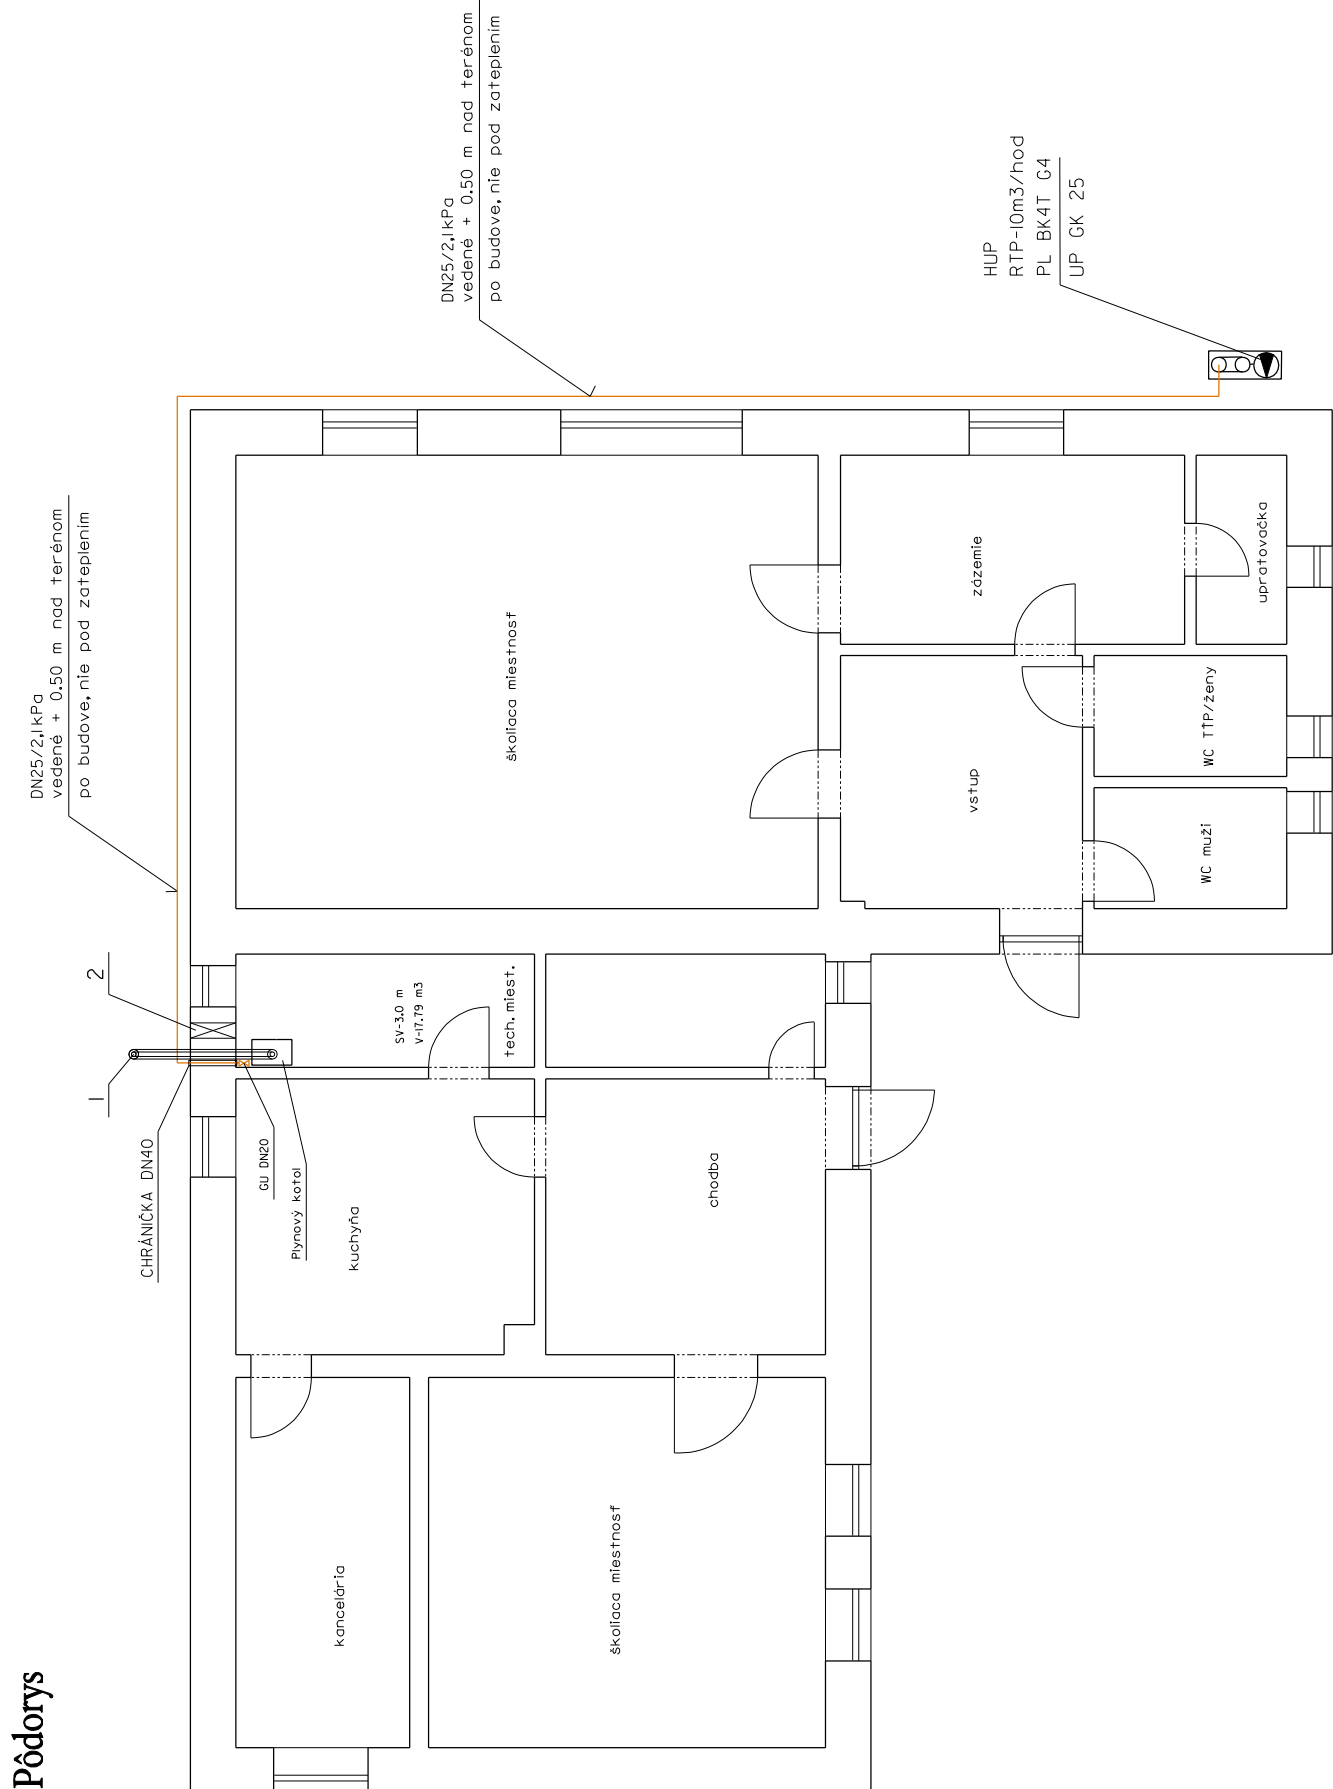


LEGENDA:

- Ochranná rúra na potrubí
- Navrhovaný rozvod plynu v objekte, PN 2,1kPa
- Uzáver plynu - guľový kohút plynový závitový DN 25
- Membránový plynomer BK 4T G4
- Navrhovaná plastová skrinka
- Odvod spalín do exteriéru a prívod vzduchu pre spaľovanie z exteriéru
- Vetrací otvor 0,50 m prípodlahe a pod stropom 20x20 cm


DODRŽAŤ STN:

- TPP 702 02 -plynovody a prípojky z ocele
- STN 73 6005 -priestorová úprava vedenia tech. vybavenia
- TPP 704 01 -domové plynovody
- STN 38 64 I2 -prípojovanie plynomerov
- STN 73 0759 -osadenie spotrebičov
- I24/2006 Z.z. -ochrana zdravia a bezpečnosť práce
- Vyhl. ÚBP SR - č.25/84, zákon

Uloženie potrubia v ochrannej rúre cez murivo

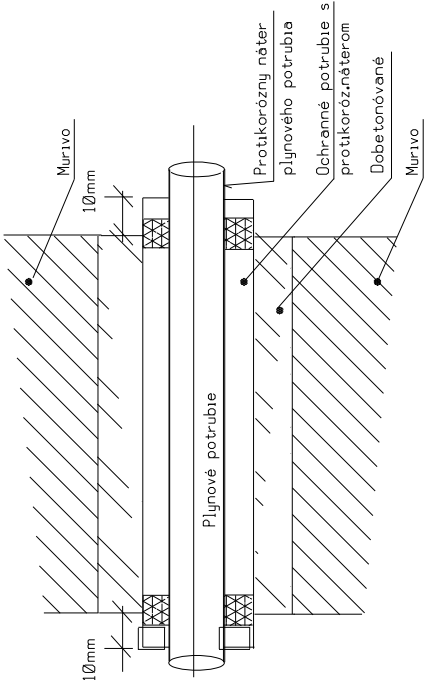

Uchytienie potrubia na murivo strnehom

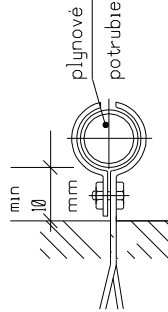

DOKUD, s.r.o., Štefánikova 15, 07101 Michalovce		Kraj :	Košický
STAVBA: ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE		Okres :	Michalovce
Prestavba existujúceho objektu na komunitné centrum v Nacinej vsi s.č. 163, p.č. 1037 v obci Nacina Ves		Obec:	Nacina Ves
INVESTOR: obec Nacina Ves, Obecný úrad 072 21 Nacina Ves 229		Formát :	A3
OBJEKT: EI.9 ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE		Dátum :	September 2017
OBSAH: PÔDORYS, DETAILS		Projektant: Renáta Kudriková	
		Mierka :	Suprava : Č.vykresu : 1: 100 2